

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH	
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy:	G.6640.2.1794.2020
Jednostka ewidencyjna	142702_2
nazwa:	GOZDOWO
Obrob ewidencyjny	142702_2.0022
nazwa:	LELICE
Nr działki:	211/4
Województwo:	mazowieckie 14
Powiat:	sierpecki 27
prostałkowy płaskich:	2000/7
układ wysokości:	Kronstadt'60
Skala mapy:	1:500
Granice zgodne z ewidencją, gruntów i budynków	
Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest uprawiany w bazie danych ewidencji gruntów i budynków	-
Mapa aktualna na dzień:	30.11.2020
Opis: Wykazano na mapie urobienia podziemnego terenu nie wyklucza się istnienia innych urządzeń, których położenie nie ustalono w trakcie pomiarów aktualizacyjnych i uwzględnić brzożowych	
Wykonawca:	P.H.U.T. GEO-SKÓR Krystyna Chyżyńska 09-200 Sierpc ul. Płocka 59A
GEODETA UPRAWNIENY Nr upr. 13245	Krystyna Chyżyńska

Powsiadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	G.6640.2.1794.2020
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	STAROSTA SIERPECKI
Wykonawca prac geodezyjnych	P.H.U.T. "GEO-SKÓR" Krystyna Chyżyńska
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	09.12.2020. G.6640.2.1794.2020.1
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	GEODETA UPRAWNIENY Nr upr. 13245
Krystyna Chyżyńska	

#### OZNACZENIA:

— Sieć wodociągowa PVCØ90x4,3 PN10

Hydrant nadziemny DN80 PN 10

— Oznaczenie kolizji z istniejącą infrastrukturą

#### LEGENDA:

I-01 Oznaczenie miejsca włączenia proj. odcinka wodociągu Ø160 w rurociąg istniejący

Z-00 Oznaczenie załamania proj. sieci

HP Oznaczenie Hydrantu nadziemnego

— Sieć kanalizacji sanitarnej PVC-U Ø 200 SN8

○ Studnia rewizyjna wążowa Ø 1000 betonowa zwięziona wążem klasy D 400



Z.U.T.B Andrzej Osiecki  
Sierpc ul. Płocka 59a/5  
tel.: 502-371-300; 502-371-321

INWESTOR: GMINA GOZDOWO- Gminny Zarząd Gospodarki Komunalnej w Gozdowie z siedzibą przy ul. Krystyna Gozdawy 12, 09-213 Gozdowo

NAZWA INWESTYCJI: Projekt Budowlany Sieci Wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lelice na ul. Staropolskiej.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
mgr inż. Cezary Babarzyk

mgr inż. Cezary Babarzyk  
ul. bud. nr MAZ/0539/PWBS/17

TYTUŁ RYSUNKU:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

PROJEKTANT:

mgr inż. Cezary Mateusz Babarzyk  
MAZ/0539/PWBS/17

PODPIS:

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Michał Osiecki

PODPIS:

Uzgodniono na podstawie ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021.195)

z dnia 14.06.2021 r.  
nr rej. 7915/21/5/1451/4/1844/ROD.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w SIERPCU


mgr inż. Barbara Umińska

PRZESZCZYNIA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPÓŻAROWYCH  
mgr inż. Piotr Głowala Nr upr. 540/2011

Płock dnia 06.06.2021 r.

Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam bez uwag z uwagami,



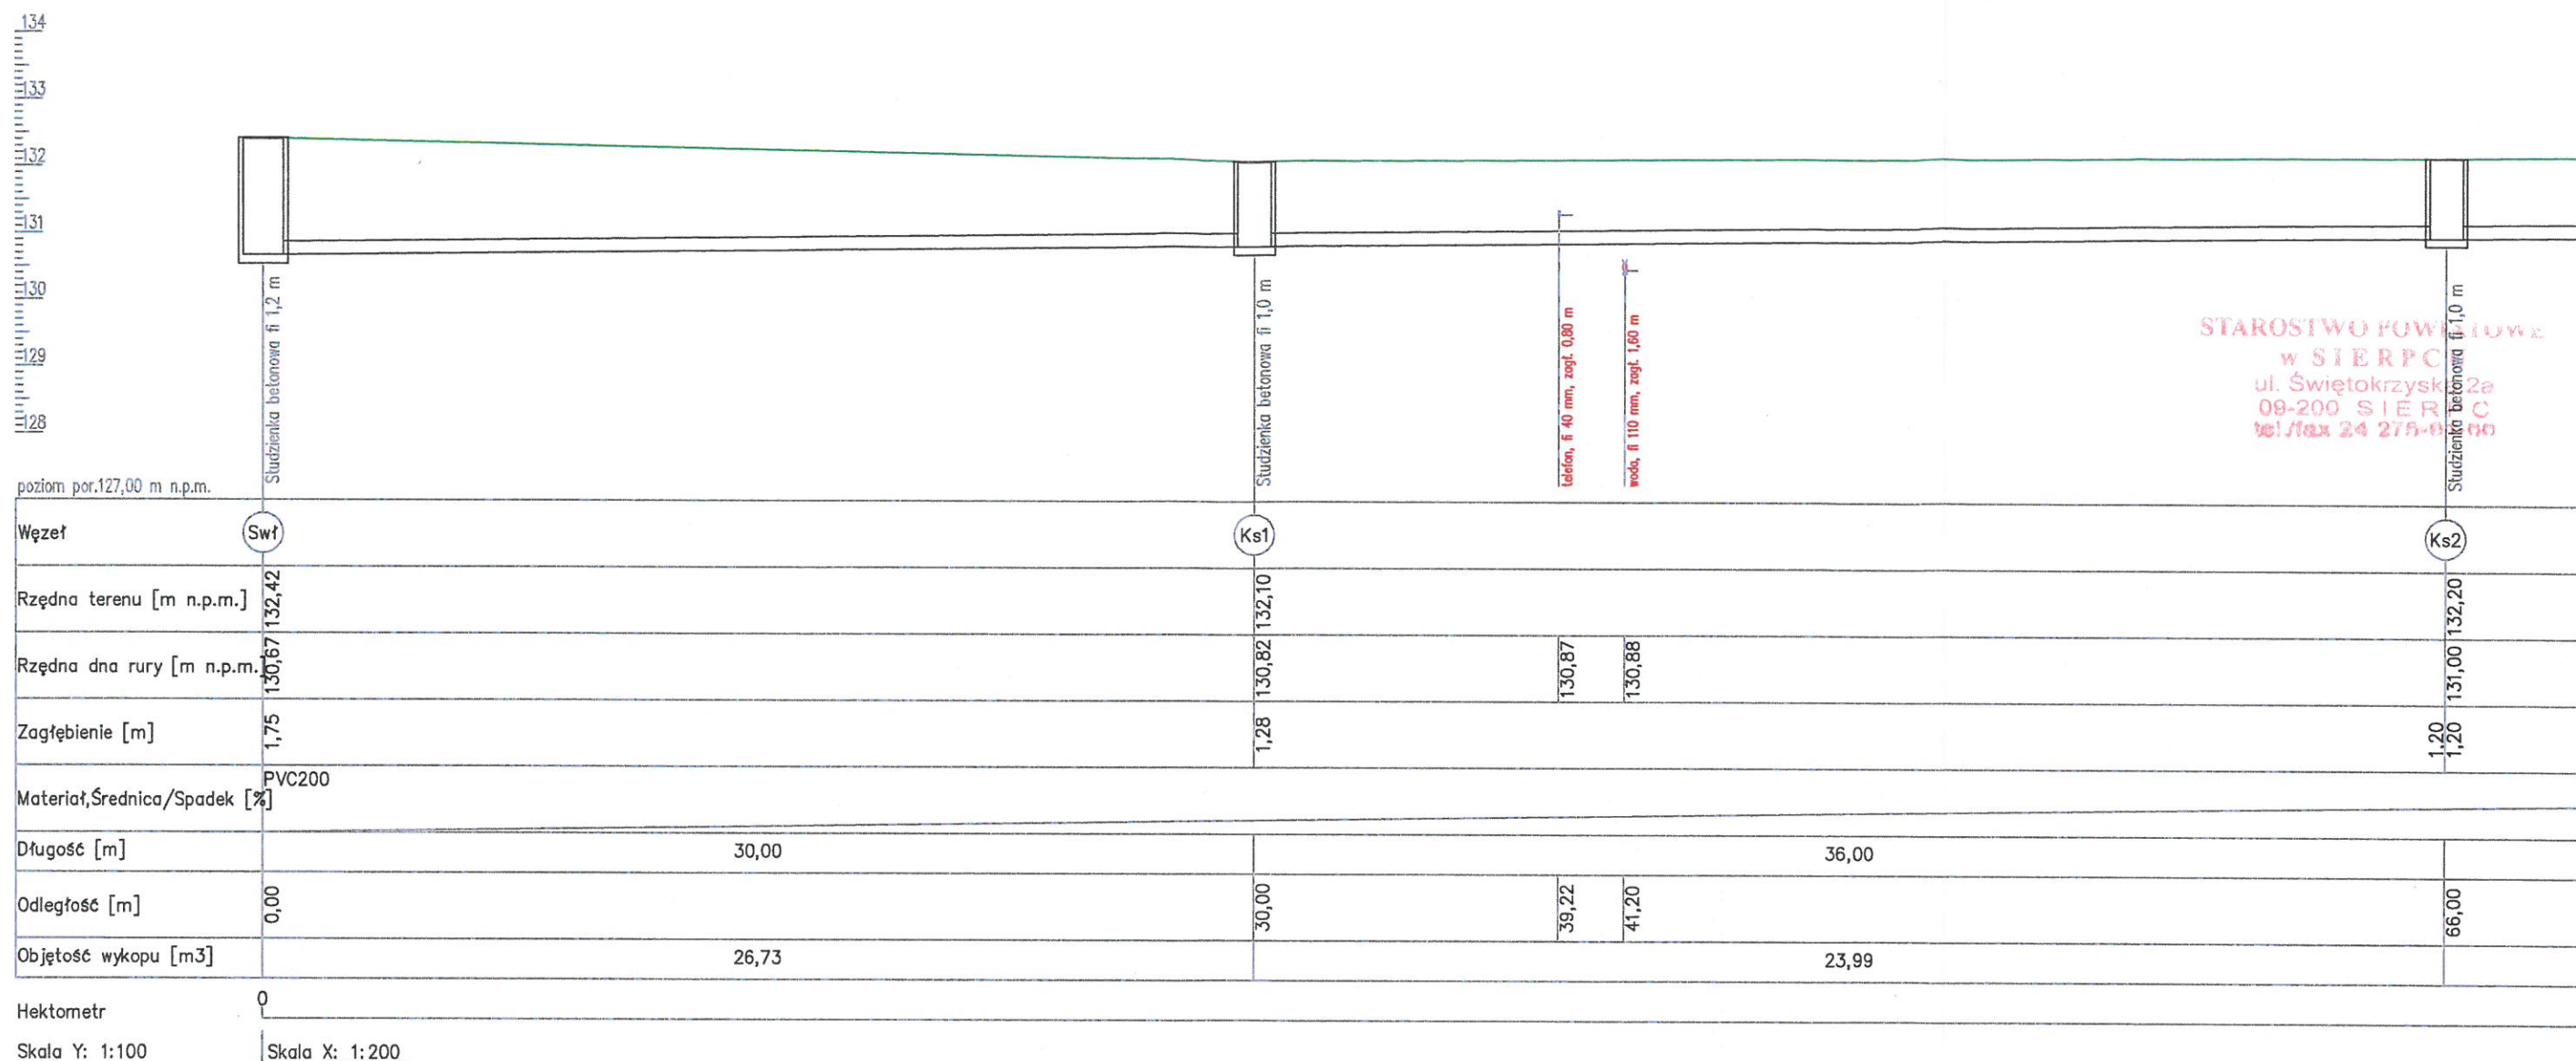

UWAGA:  
— przed przystąpieniem do robót należy wykonać wykop kontrolny w miejscu włączenia projektowanego wodociągu w celu dokładnego ustalenia zagłębienia istniejącego przewodu i ewentualnego skorygowania niżejszego profilu;  
— po odkopaniu istniejącego uzbrojenia w razie potrzeby należy skorygować profil wodociągu i dostosować projektowane rządnę do rzeczywistych;  
— rządnę pokryw skrzynek ulicznych należy dostosować do istniejącego terenu;  
— profil należy rozpatrywać razem z planem sytuacyjnym;

Z.U.T.B Andrzej Osiecki  
Sierpc ul. Płocka 59a/5  
tel.; 502-371-300;

**INWESTOR:** GMINA GOZDOWO- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Gozdowie  
Z siedzibą: ul. K. Gozdawy 12 09-213 Gozdowo

**NAZWA INWESTYCJI:** Projekt Budowlany Sieci Wodociągowej i Kanalizacji Sanitarnej w m. Lelice na ul. Staropolskiej.

**TYTUŁ RYSUNKU:** Profil po trasie kanalizacji sanitarnej cz.1

**PROJEKTANT:** mgr inż. Cezary Mateusz Babarczyk  
MAZ/0539/PWBS/17

**OPRACOWAŁ:** mgr inż. Michał Osiecki

FAZA PROJEKTU: BUD- WYK


Maj 2021r.  
Y: 1:100  
X: 1:200

Nr RYS.: 2

PODPIS:

PODPIS:



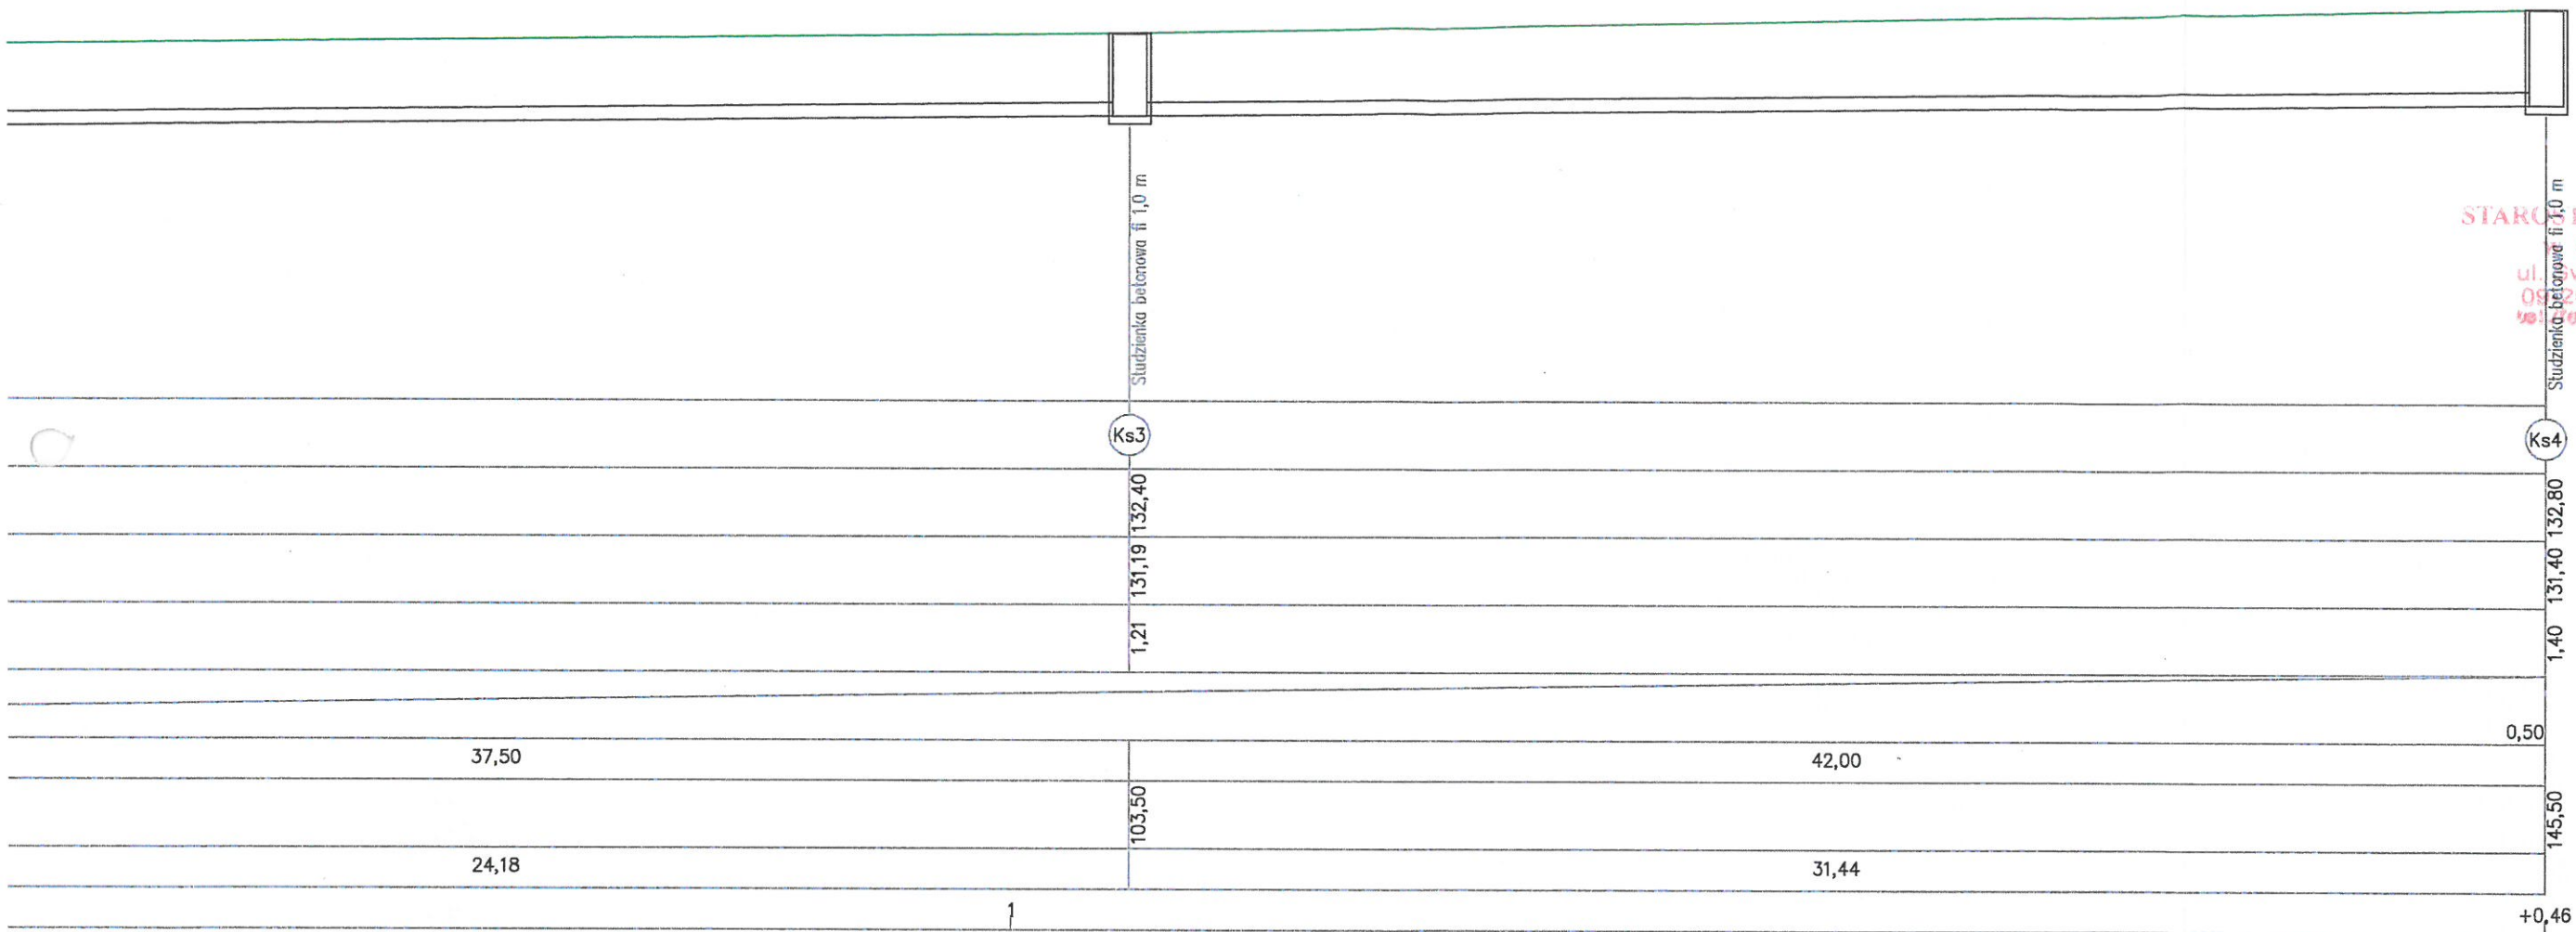

STAROSTWO POWIATOWE  
SIEPCE  
ul. Powiatowa 2a  
09-200 SIEPCE  
tel. 24 275 01 00

UWAGA:  
- przed przystąpieniem do robót należy wykonać wykop kontrolny w miejscu włączenia projektowanego wodociągu w celu dokładnego ustalenia zagłębienia istniejącego przewodu i ewentualnego skorygowania niżejszego profilu;  
- po odkopaniu istniejącego uzbrojenia w razie potrzeby należy skorygować profil wodociągu i dostosować projektowane rzędne do rzeczywistych;  
- rzędne pokryw skrzynek ulicznych należy dostosować do istniejącego terenu;  
- profil należy rozpatrywać razem z planem sytuacyjnym;

Z.U.T.B Andrzej Osiecki Sierpc ul. Płocka 59a/5 tel.: 502-371-300;		
<b>INWESTOR:</b> GMINA GOZDOWO- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Gozdowie Z siedzibą: ul. K. Gozdawy 12 09-213 Gozdowo		FAZA PROJEKTU: <b>BUD- WYK</b>
<b>NAZWA INWESTYCJI:</b> Projekt Budowlany Sieci Wodociągowej i Kanalizacji Sanitarnej w m. Lelice na ul. Staropolskiej.		Maj 2021r. Y: 1:100 X: 1:200
<b>TYTUŁ RYSUNKU:</b> Profil po trasie kanalizacji sanitarnej cz.2		Nr RYS.: 2.1
<b>PROJEKTANT:</b> mgr Inż. Cezary Mateusz Babańczyk MAZ/0539/PWBS/17	<b>PODPIS:</b> 	
<b>OPRACOWAŁ :</b> mgr Inż. Michał Osiecki	<b>PODPIS:</b> 	



134  
133  
132  
131  
130  
129  
128

poziom por.127,00 m n.p.m.

Węzeł	(T-0)	
Rzędna terenu [m n.p.m.]	132,30	
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	130,70	
Zagłębienie [m]	1,60	
Materiał, Średnica/Spadek [%]	PVC90	
Długość [m]		106,00
Odległość [m]	1,00	
Objętość wykopu [m3]		86,97

Hektometr




0,01

Skala Y: 1:100


Skala X: 1:200

STAROSTWO POWIATOWE  
w SIERPCU  
ul. Świętokrzyska 2a  
09-200 SIERPC  
tel./fax 24 275 01 00

UWAGA:  
—przed przystąpieniem do robót należy wykonać wykop kontrolny w miejscu włączenia projektowanego wodociągu w celu dokładnego ustalenia zagłębienia istniejącego przewodu i ewentualnego skorygowania niżejszego profilu;  
— po odkopaniu istniejącego uzbrojenia w razie potrzeby należy skorygować profil wodociągu i dostosować projektowane rzędne do rzeczywistych;  
—rzędne pokryw skrzynek ulicznych należy dostosować do istniejącego terenu;  
— profil należy rozpatrywać razem z planem sytuacyjnym;



Z.U.T.B Andrzej Osiecki Sierpc ul. Płocka 59a/5 tel.; 502-371-300;		
INWESTOR: GMINA GOZDOWO- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Gozdowie Z siedzibą: ul. K. Gozdawy 12 09-213 Gozdowo		FAZA PROJEKTU: BUD- WYK
NAZWA INWESTYCJI: Projekt Budowlany Sieci Wodociągowej i Kanalizacji Sanitarnej w m. Lelice na ul. Staropolskiej.		Maj 2021r. Y: 1:100 X: 1:200
TYTUŁ RYSUNKU: Profil po trasie sieci wodociągowej cz.1		Nr RYS.: 3
PROJEKTANT: mgr inż. Cezary Mateusz Babańczyk MAZ/0539/PWBS/17	PODPIS: 	
OPRACOWAŁ : mgr inż. Michał Osiecki	PODPIS: 	

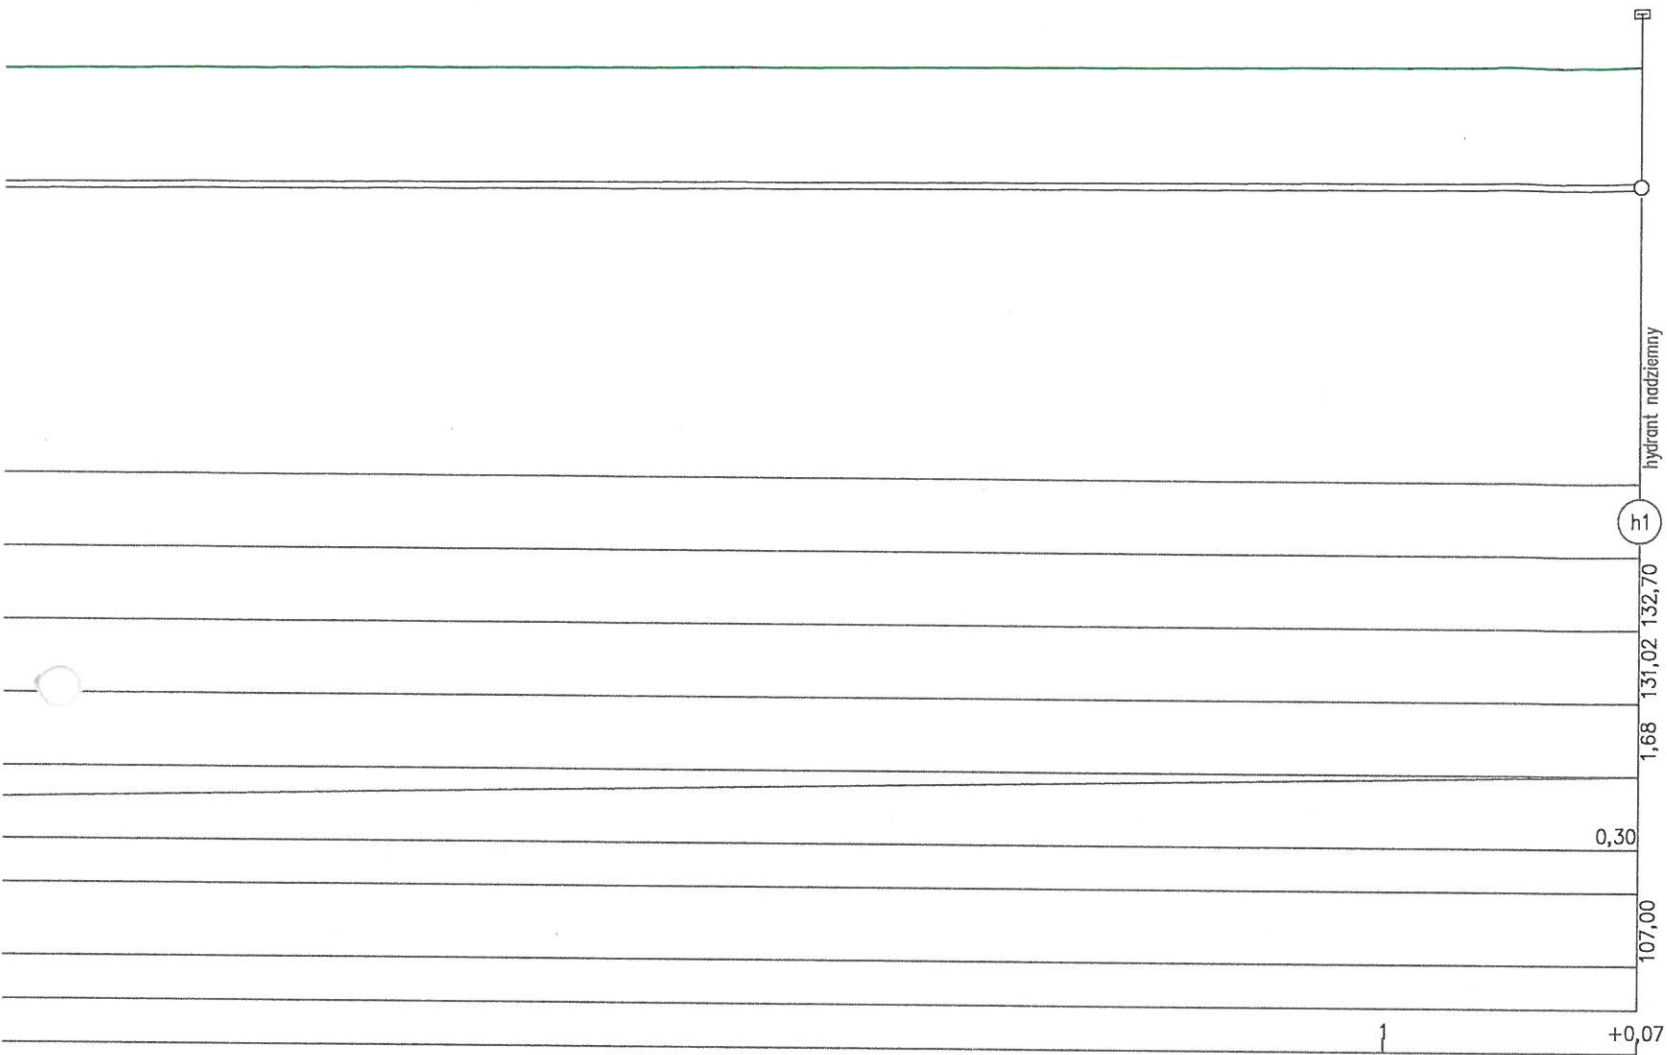



STAROSTWO POWIATOWE  
w SIERPCU  
ul. Świętokrzyska 2a  
09-200 SIERPC  
tel./fax 24 27 90 10 00

UWAGA:  
—przed przystąpieniem do robót należy wykonać wykop kontrolny w miejscu włączenia projektowanego wodociągu w celu dokładnego ustalenia zagłębienia istniejącego przewodu i ewentualnego skorygowania niżejszego profilu;  
— po odkopaniu istniejącego uzbrojenia w razie potrzeby należy skorygować profil wodociągu i dostosować projektowane rzędne do rzeczywistych;  
— rzędne pokryw skrzynek ulicznych należy dostosować do istniejącego terenu;  
— profil należy rozpatrywać razem z planem sytuacyjnym;

Z.U.T.B Andrzej Osiecki Sierpc ul. Płocka 59a/5 tel; .502–371–300;		
INWESTOR: GMINA GOZDOWO- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Gozdowie Z siedzibą: ul. K. Gozdawy 12 09-213 Gozdowo		FAZA PROJEKTU: BUD- WYI
NAZWA INWESTYCJI: Projekt Budowlany Sieci Wodociągowej i Kanalizacji Sanitarnej w m. Lelice na ul. Staropolskiej.		Maj 2021r. Y: 1:100 X: 1:200
TYTUŁ RYSUNKU: Profil po trasie sieci wodociągowej cz.2		Nr RYS.: 3.2
PROJEKTANT:  mgr inż. Cezary Mateusz Babińczyk MAZ/0539/PWBS/17	PODPIS: 	
OPRACOWAŁ :  mgr inż. Michał Osiecki	PODPIS: 